

# P.H.W.U. Chelchowski Wiesław

Tel/fax 86 475 50 37

tel. 86 216 01 43


tel. kom. 530 173 655

e – mail : [biuro@chelchowski.pl](mailto:biuro@chelchowski.pl)

[www.chelchowski.pl](http://www.chelchowski.pl)



## ODZYSK CIEPŁA STOJĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

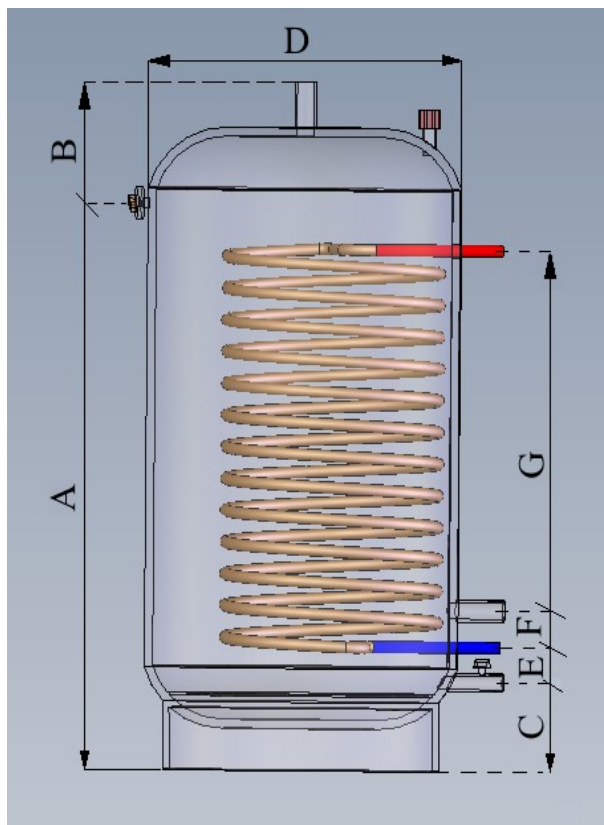

### DANE TECHNICZNE

- zbiornik stali nierdzewnej
- izolacja – pianka polietylenowa
- średnice węzownicy:
  - 60 – 200 L - rura **16x2**
  - powyżej 200L – rura **21,3 x2**
- zawór bezpieczeństwa **GZ 1/2"**
- maksymalne ciśnienie 6BAR
- maksymalna temperatura 95 °C
- wyposażony w termometr **GW 1/2"**

Rodzaj przyłącza	Pojemność zbiornika			
	60-250	300-700	800-1600	1700 - wyż
spust wody <b>GZ</b>	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/4 "
zasilanie wody <b>GZ</b>	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/4 "
wyjscie wody <b>GZ</b>	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/4 "

Objętość zbiornika	WYMIARY ZBIORNIKA I PRZYŁĄCZY							Ciężnienie	Grubość		Grubość ocieplenia	Powierzchnia grzewcza węzownicy (m <sup>2</sup> )
	A	B	C	D	E	F	G		dennicy	plaszczca		
60	535	280	155	380	100	100	300	6 BAR	2	1,5	20	0,3
80	785	280	155	380	100	100	350	6 BAR	2	1,5	20	0,3
100	785	290	155	420	100	100	350	6 BAR	2	1,5	20	0,3
130	1035	280	155	380	100	100	600	6 BAR	2	1,5	20	0,6
150	1035	290	155	420	100	100	600	6 BAR	2	1,5	20	0,6
200	910	305	180	520	100	100	550	6 BAR	2	2	40	0,9
250	1140	305	180	520	100	100	740	6 BAR	2	2	40	1,0
300	1380	305	180	520	100	100	800	6 BAR	2	2	40	1,2
350	1560	305	180	520	100	100	1050	6 BAR	3	2	40	1,4
400	1270	335	190	620	100	100	750	6 BAR	3	2	60	1,6
500	1570	335	190	620	100	100	1050	6 BAR	3	2	60	2,0
600	1410	345	200	720	100	100	900	6 BAR	3	2	60	2,4
700	1650	345	200	720	100	100	1050	6 BAR	3	2	60	2,6
800	1335	335	185	850	100	100	850	6 BAR	3	2	60	3,0
900	1515	335	185	850	100	100	1000	6 BAR	3	2	60	3,4
1000	1520	345	210	900	100	100	1060	6 BAR	3	2	60	3,8