

# P.H.W.U. Chelchowski Wiesław

Tel/fax 86 475 50 37

tel. 86 216 01 43


tel. kom. 530 173 655

e – mail : [biuro@chelchowski.pl](mailto:biuro@chelchowski.pl)

[www.chelchowski.pl](http://www.chelchowski.pl)



## ODZYSK CIEPŁA WISZĄCY ZE STALI NIERDZEWNEJ

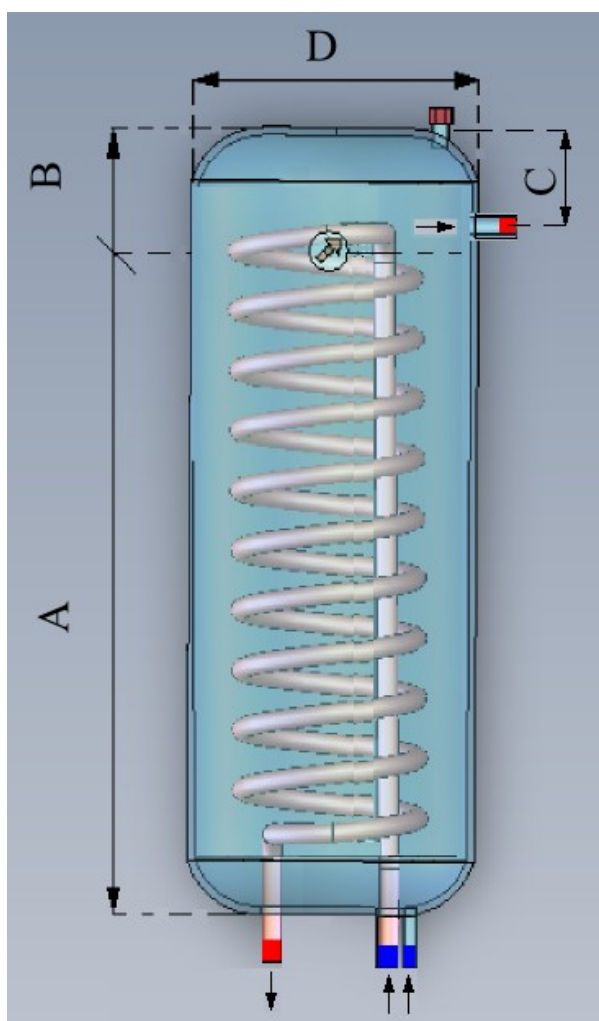

### DANE TECHNICZNE

- zbiornik stali nierdzewnej
- izolacja – pianka polietylenowa + skay
- średnica węzownicy :  
60-150L – rura 16x2
- zasilanie wody GZ 1/2"
- wyjście wody GZ 1/2"
- zawór bezpieczeństwa GZ 1/2"
- maksymalne ciśnienie 6BAR
- maksymalna temperatura 95 °C
- rozstaw wejścia i wyjścia węzownicy freonowej 230 mm
- wyposażony w termometr GW 1/2"

Objętość zbiornika	WYMIARY ZBIORNIKA I PRZYŁĄCZY				Ciśnienie	Grubość		Grubość ocieplenia	Powierzchnia grzewcza węzownicy (m2)
	A	B	C	D		dennicy	płatka		
60	485	185	105	380	6 BAR	2	1,5	20	0,3
80	735	185	105	380	6 BAR	2	1,5	20	0,3
100	740	190	110	420	6 BAR	2	1,5	20	0,3
130	985	185	105	380	6 BAR	2	1,5	20	0,6
150	990	190	110	420	6 BAR	3	1,5	20	0,6